

VERSION AVEC CONTACTEUR POUR RACCORDEMENT 6 DESTRATIFICATEURS SUR 1 THERMOREGULELEC

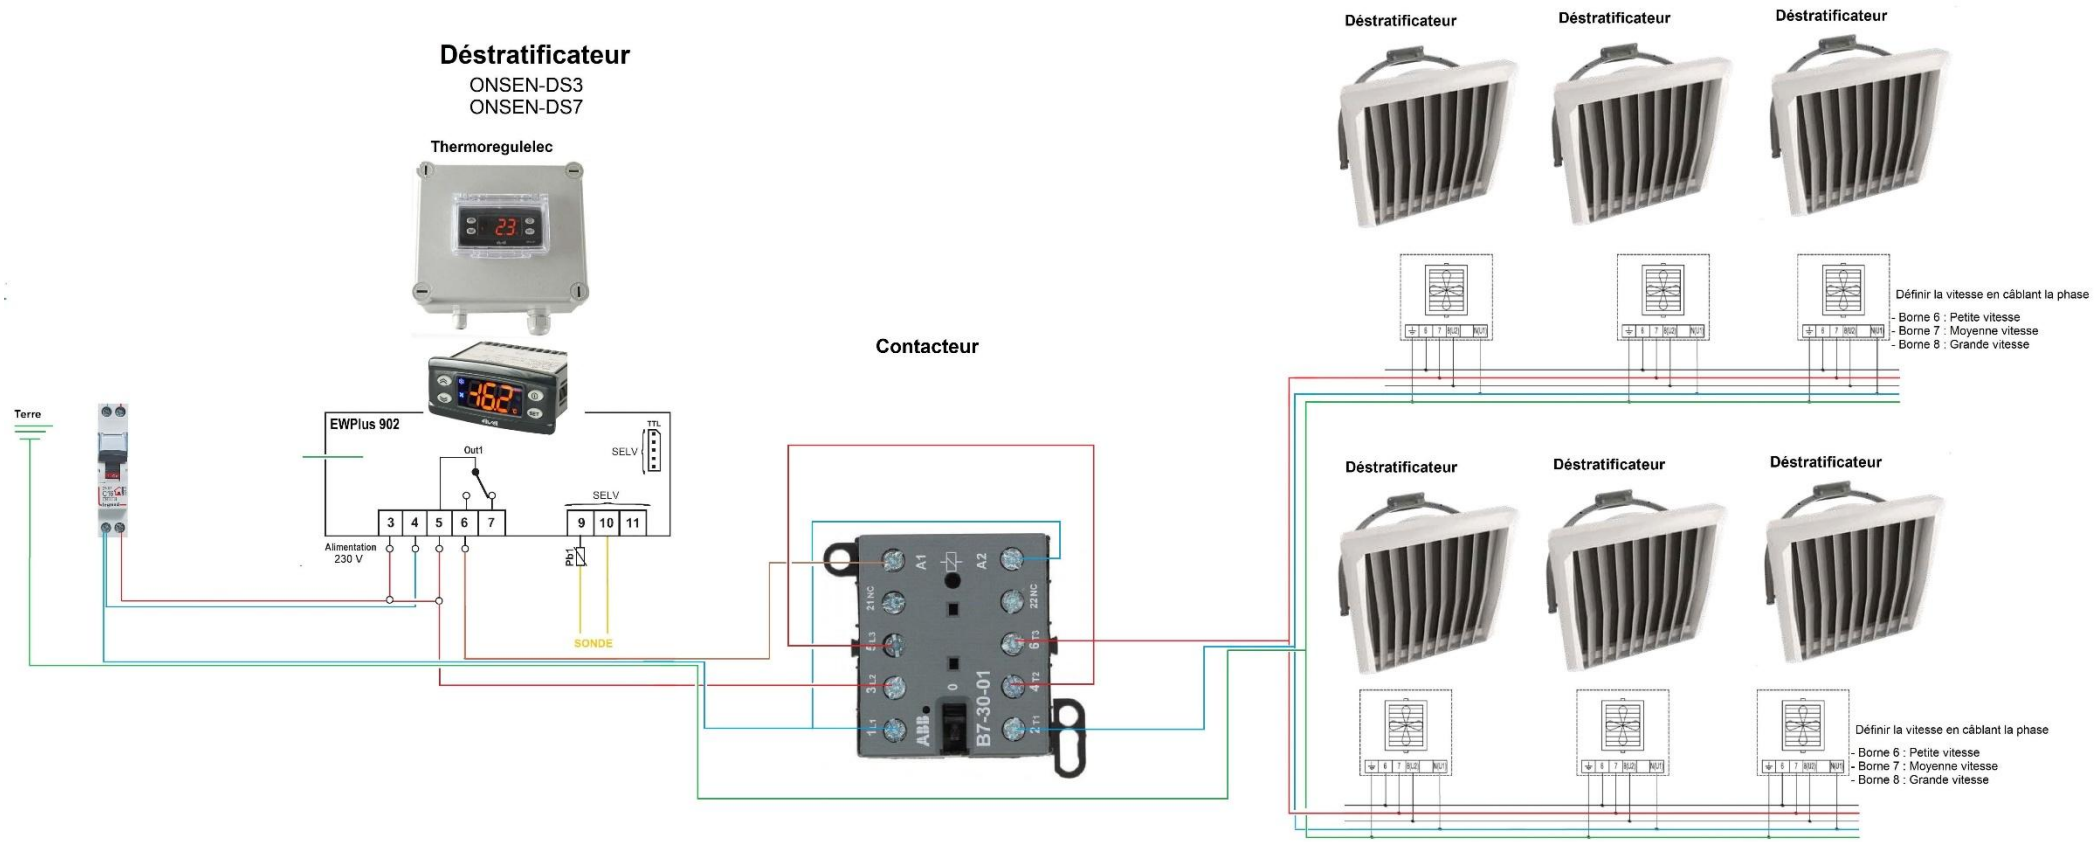


VERSION AVEC CONTACTEUR POUR RACCORDEMENT 6 DESTRATIFICATEURS SUR 1 THERMOREGULELEC

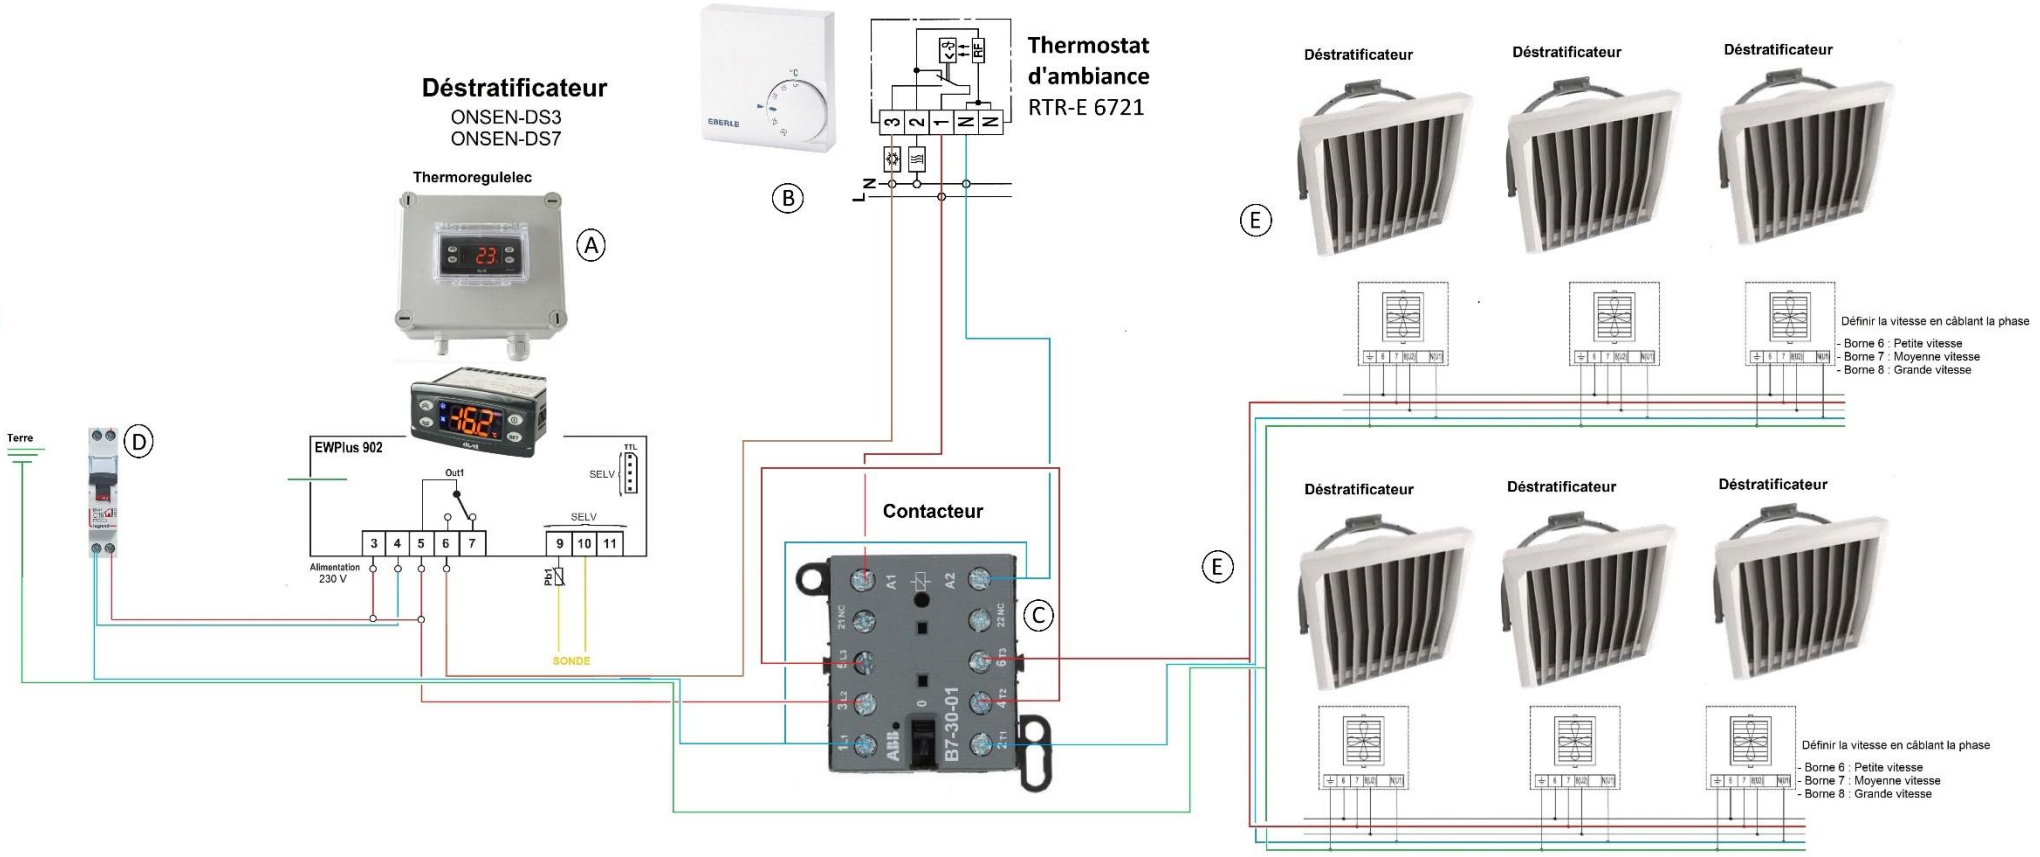


- A : THERMOREGULELEC : (Régulateur a installer a hauteur d'homme avec sonde déportée a positionner a hauteur du plafond)
- B : RTR-E-6721 : (Thermostat d'ambiance avec sonde intégrée a positionner a moins de 2m du sol)
- C : B73001 : (Contacteur permet d'absorber la puissance pour 6 Destratificateurs sur un Thermoregulelec)
- D : Disjoncteur :(A se fournir minimum 12A Courbe C)
- E : Destratificateur Teddington :(ONSEN-DS3 ; ONSEN-DS7)

VERSION AVEC CONTACTEURS POUR RACCORDEMENT 6 DESTRATIFICATEURS SUR 1 ECRAN TC907 CABLAGE D'UNE VITESSE

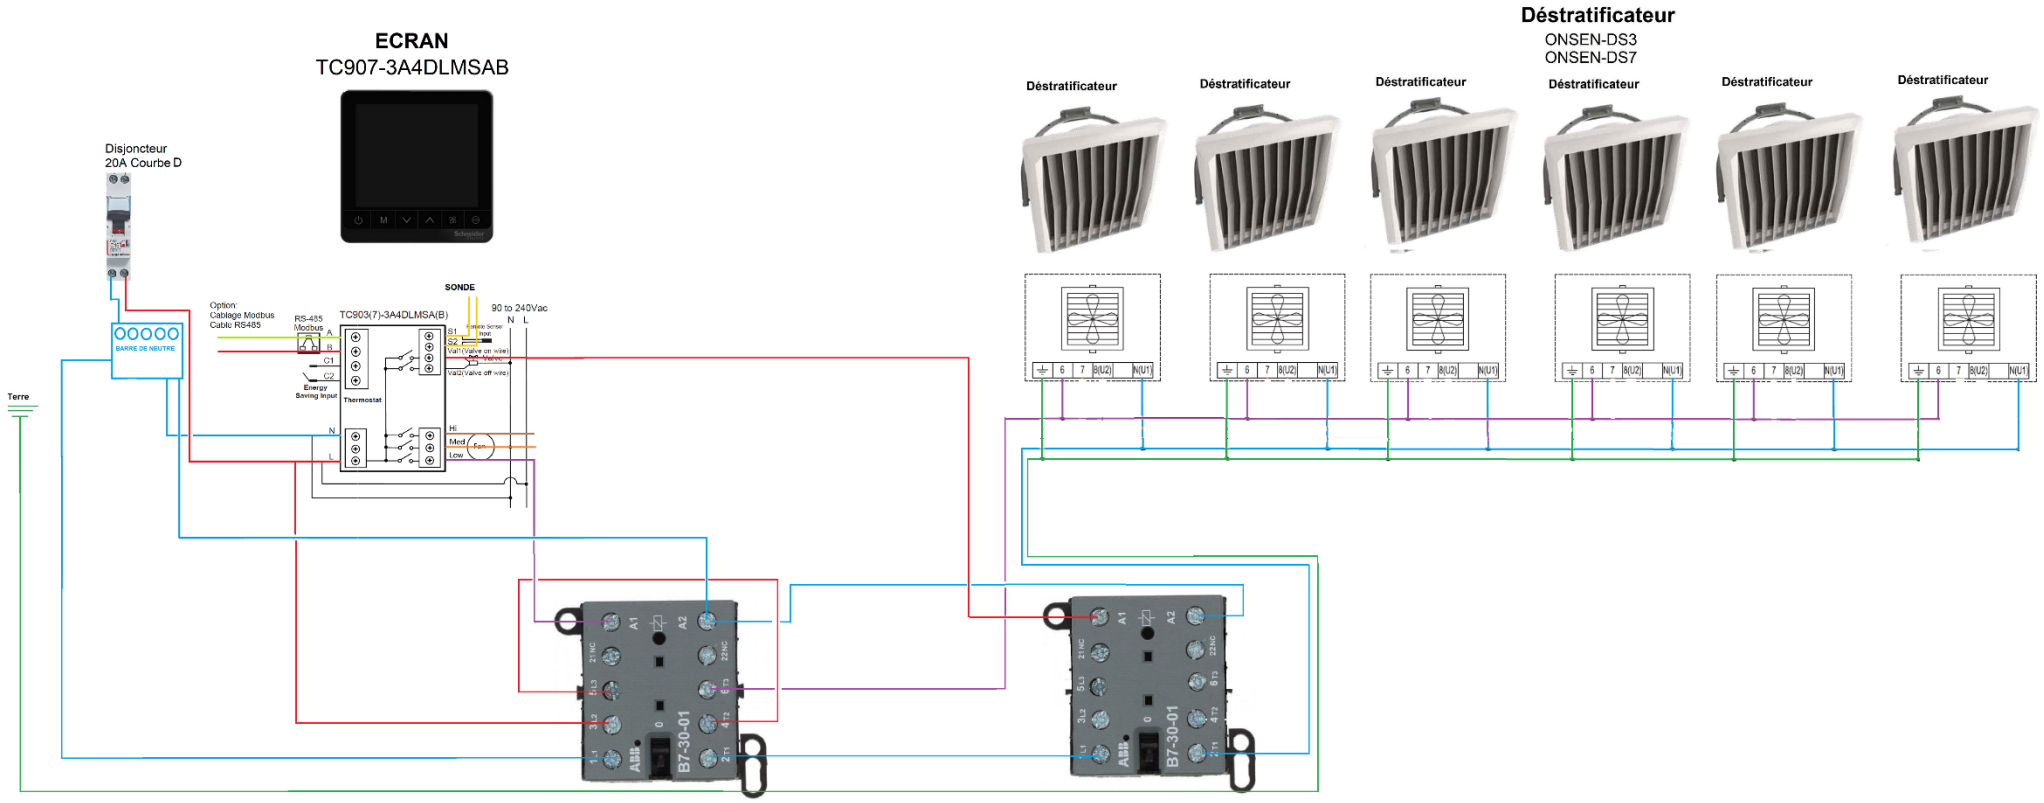

VERSION AVEC CONTACTEURS POUR RACCORDEMENT 6 DESTRATIFICATEURS SUR 1 ECRAN TC907 CABLAGE D'UNE VITESSE

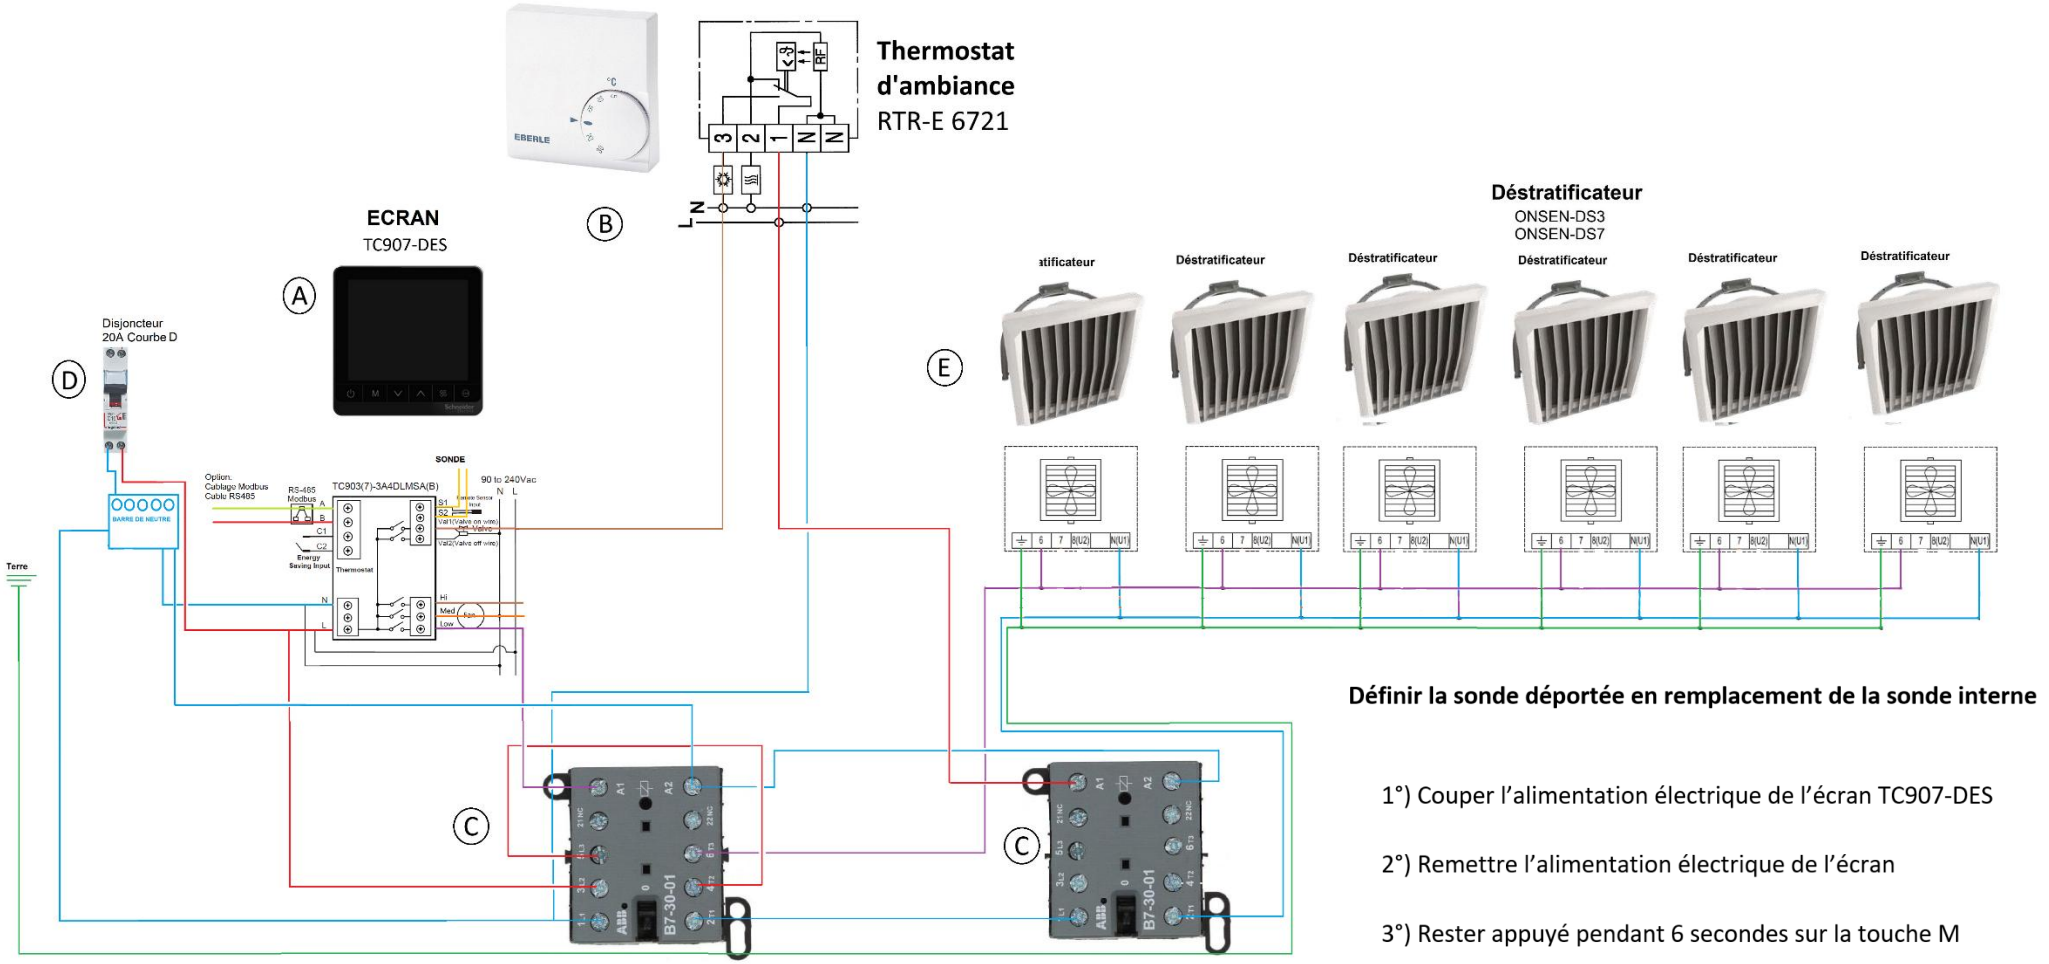

Définir la sonde déportée en remplacement de la sonde interne

1°) Couper l'alimentation électrique de l'écran TC907-DES

2°) Remettre l'alimentation électrique de l'écran


3°) Rester appuyé pendant 6 secondes sur la touche M

4°) Aller avec les flèches sur le paramètre 22

5°) Définir 01 au lieu de 00

- A : Ecran tactile TC907-DES : (Ecran tactile a installer a hauteur d'homme avec sonde déportée a positionner a hauteur du plafond)
- B : RTR-E-6721 : (Thermostat d'ambiance avec sonde intégrée a positionner a moins de 2m du sol)
- C : B73001 : (Contacteur permet d'absorber la puissance pour 6 Destratificateurs sur un TC907-DES)
- D : Disjoncteur : (A se fournir minimum 12A Courbe C)
- E : Destratificateur Teddinton : (Onsen-DS3; ONSEN-DS7)

VERSION AVEC CONTACTEURS POUR RACCORDEMENT 6 DESTRATIFICATEURS SUR 1 ECRAN TC907 CABLAGE DES 3 VITESSES

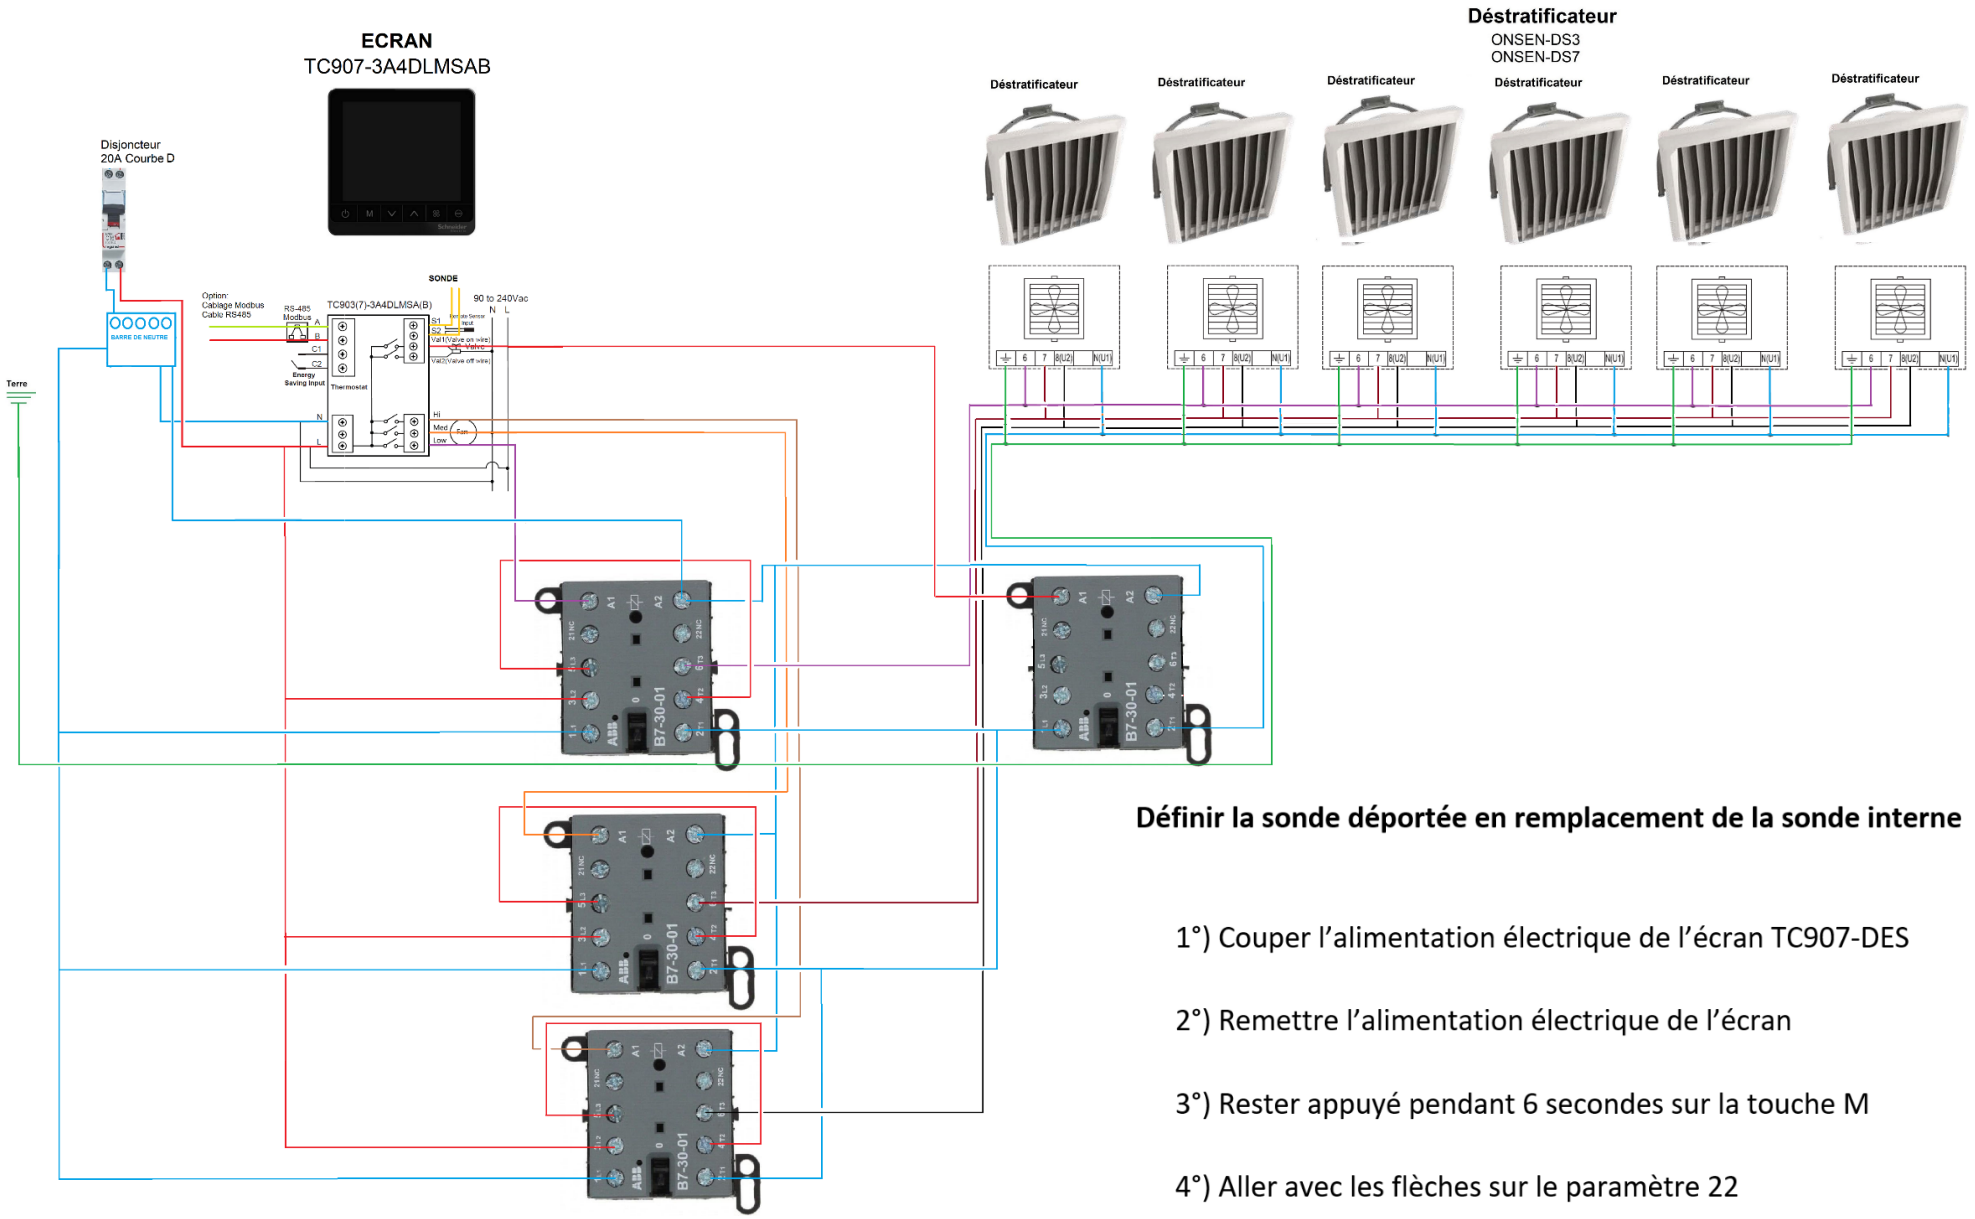

Définir la sonde déportée en remplacement de la sonde interne

1°) Couper l'alimentation électrique de l'écran TC907-DES


2°) Remettre l'alimentation électrique de l'écran

3°) Rester appuyé pendant 6 secondes sur la touche M

4°) Aller avec les flèches sur le paramètre 22

5°) Définir 01 au lieu de 00

VERSION AVEC CONTACTEURS POUR RACCORDEMENT 6 DESTRATIFICATEURS SUR 1 ECRAN TC907 CABLAGE DES 3 VITESSES

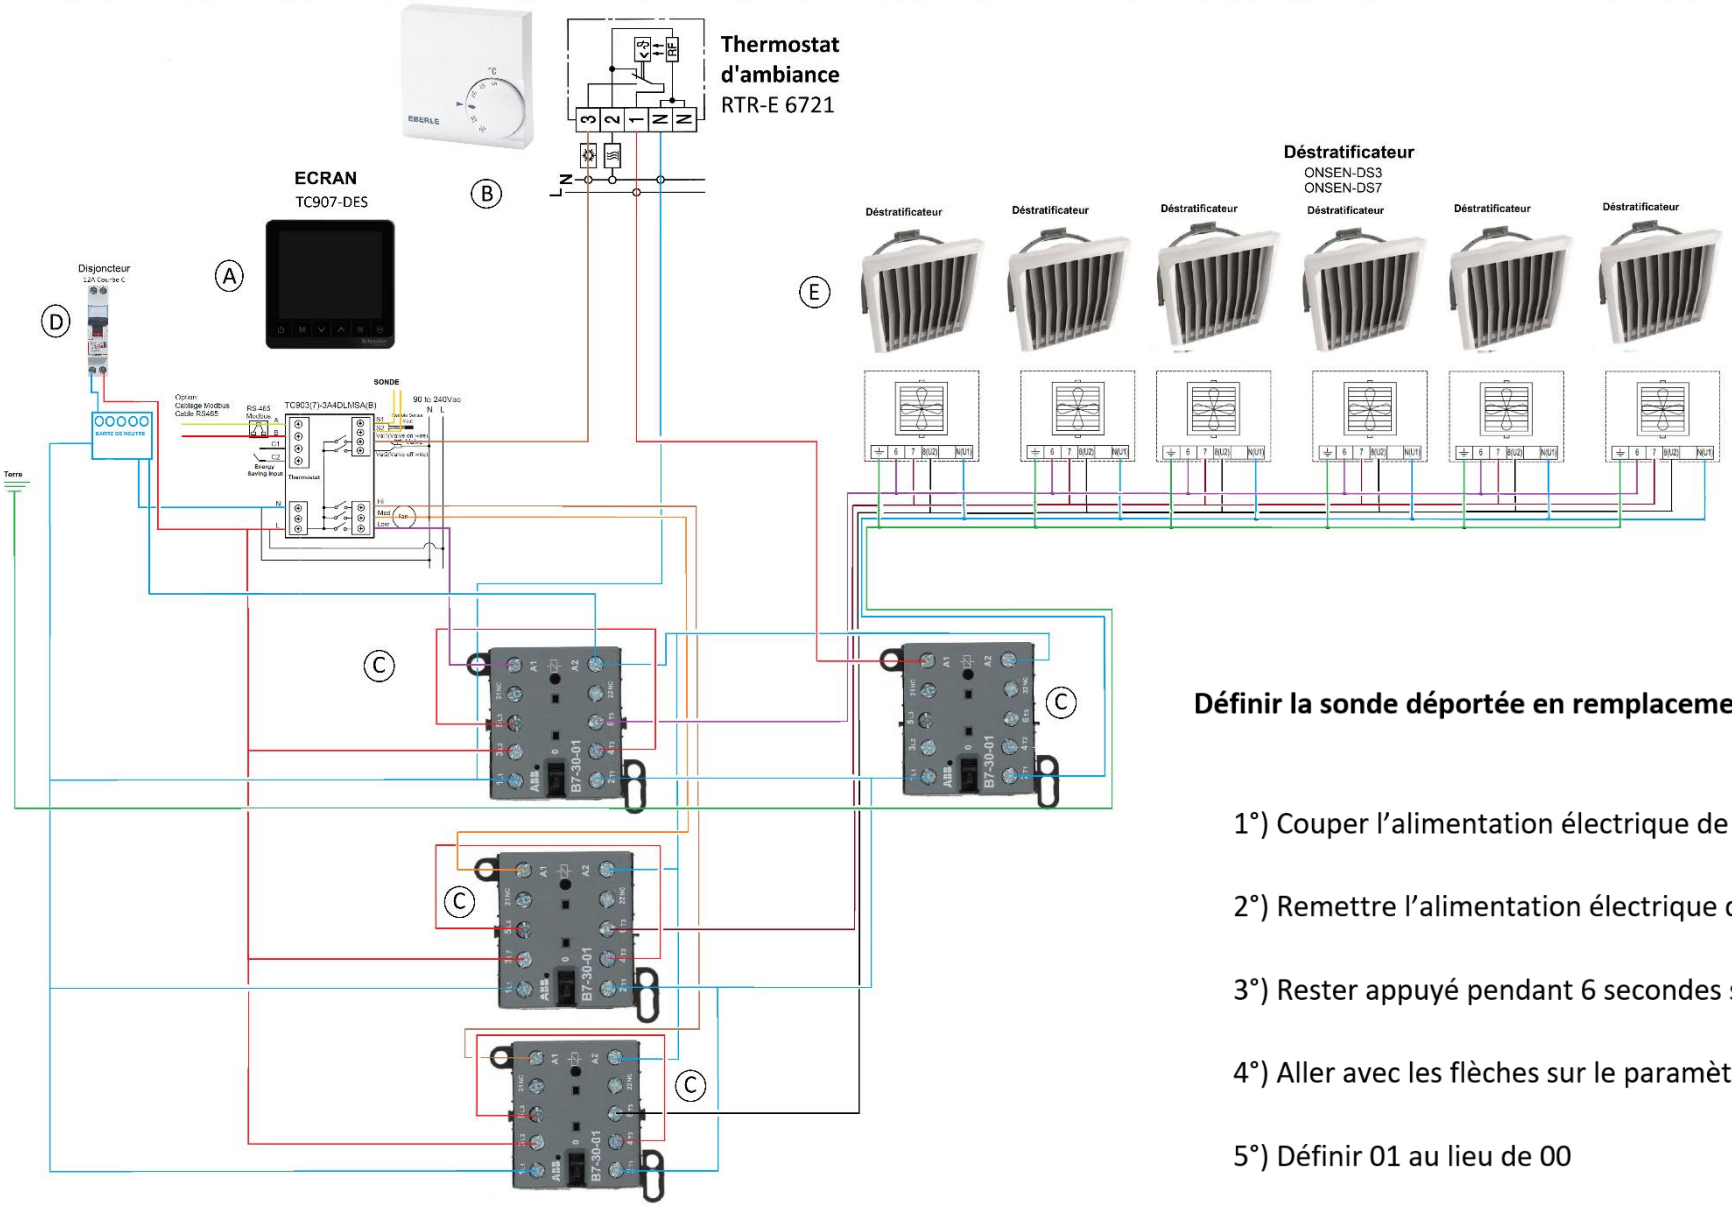

Définir la sonde déportée en remplacement de la sonde interne

1°) Couper l'alimentation électrique de l'écran TC907-DES

2°) Remettre l'alimentation électrique de l'écran

3°) Rester appuyé pendant 6 secondes sur la touche M

4°) Aller avec les flèches sur le paramètre 22

5°) Définir 01 au lieu de 00

- A : Ecran tactile TC907-DES : (Ecran tactile a installer a hauteur d'homme avec sonde déportée a positionner a hauteur du plafond)
- B : RTR-E-6721 : (Thermostat d'ambiance avec sonde intégrée a positionner a moins de 2m du sol)
- C : B73001 : (Contacteur permet d'absorber la puissance pour 6 Destratificateurs sur un TC907-DES)
- D : Disjoncteur : (A se fournir minimum 12A Courbe C)
- E : Destratificateur Teddinton : (Onsen-DS3; ONSEN-DS7)